


PROFIL MIĘDZY KOMORAMI STABILIZACJI

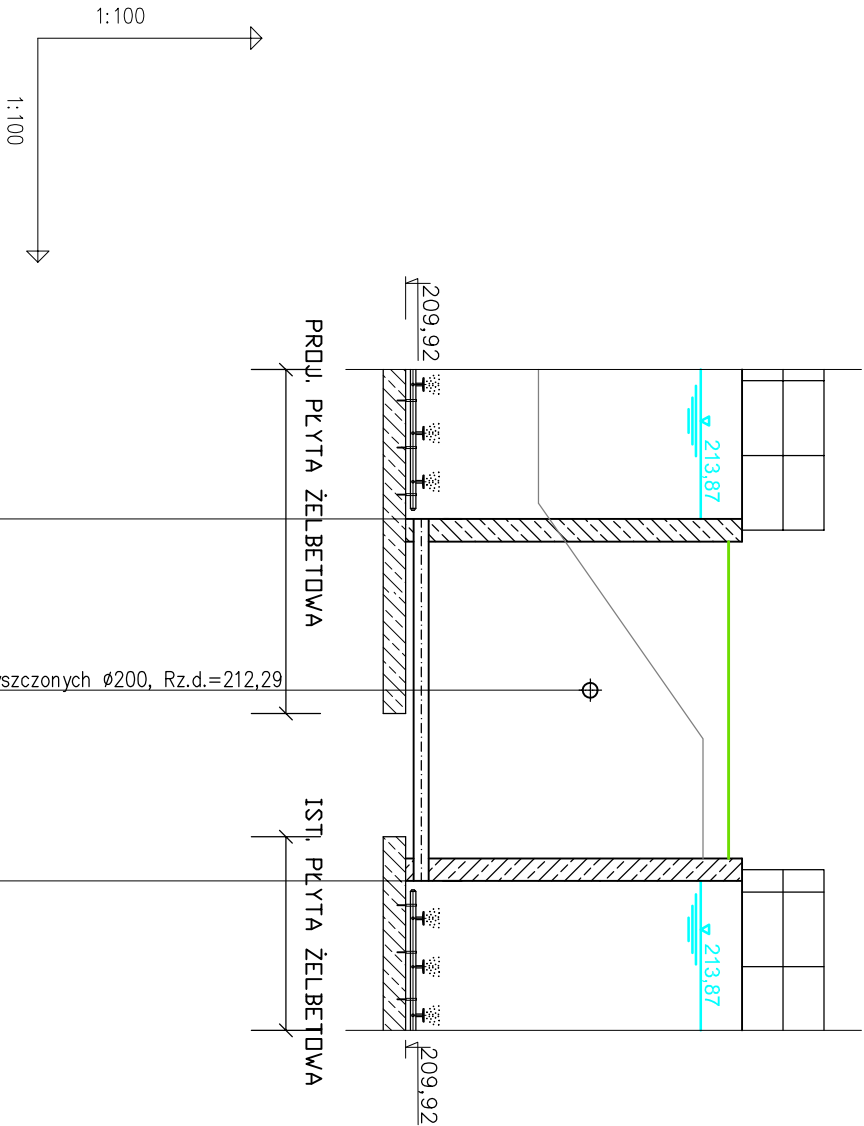

UWAGA:
Zagłębienie i średnica
rurociągów istniejących do
weryfikacji na etapie budowy.

POZIOM PORÓWNAWCZY	201.00 m n.p.m.	KOMORA STABILIZACJI I		KOMORA STABILIZACJI II
PROJ. RZĘDNA TERENU		214,24		214,24
RZĘDNA TERENU ISTN.		211,84		213,90
RZĘDNA DNA KANAŁU		210,03		210,03
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU		4,21		4,21
SPADKI, DŁUGOŚCI		0,0%		4,84
ŚREDNICA, MATERIAŁ			200 PVC	
ODLEGŁOŚCI		0,00		4,84


HEKTOMETRY

PROFIL RUROCIĄGU POMIĘDZY
KOMORAMI STABILIZACJI
SKALA 1:100/100

	Imię i Nazwisko	Data	Nr uprawnień	Podpis	Investor:
Opracował:	mgr inż. Michał Lisak	10.2012			Objekt, adres:
Projektował:	mgr inż. Maciej Franczyk	10.2012	MAP/0205/P.OOS/11		ECOLO-CHIEF w m. Kamieńsk
Sprawdził:	mgr inż. Tomasz Kozień	10.2012	MAP/0260/P.WOS/04		z przepustowości Qśr.d.=500 m3/d do przepustowości Qśr.d.=900 m3/d

Tytuł rysunku:

PROFIL RUROCIĄGU POMIĘDZY KOMORAMI STABILIZACJI

 SUMAX ® SP. Z O.O.	Stadium:	Nr rejestracyjny:	Skala:	Nr rysunku:
	PROJEKT BUDOWLANY	PR-169	1:100/100	KAM-22/T
BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 31-465 KRAKÓW, ul. Działoskiego 2 tel. (012) 413 77 75, 413 69 64 fax (012) 411 91 18				
Rysunek wykonano przy użyciu programu: AUTODESK ARCHITECTURAL DESKTOP 3.3 PL. Numery licencji: 700-51058162, 700-51058163, 700-51058164, 700-51058165, 700-51058166, 700-51058167, 700-51058168, 700-51065004, 700-51157284, 700-50932891. Rysunek jest własnością firmy WPPU SUMAX® Sp. z o.o. Bez pisemnego zezwolenia nie może być kopiowany, rozpowszechniany, ani udostępniany osobom trzecim. Wszelkie prawa autorskie zastrzeżone dla WPPU SUMAX® Sp. z o.o.				