


3. kabel YAKXS 4x120mm² (zaizolnikowo); Lc = 930m

zakres aktualizacji mapy

0.5m

| |
|--------|
| Obi |
| Przec |
| Projek |

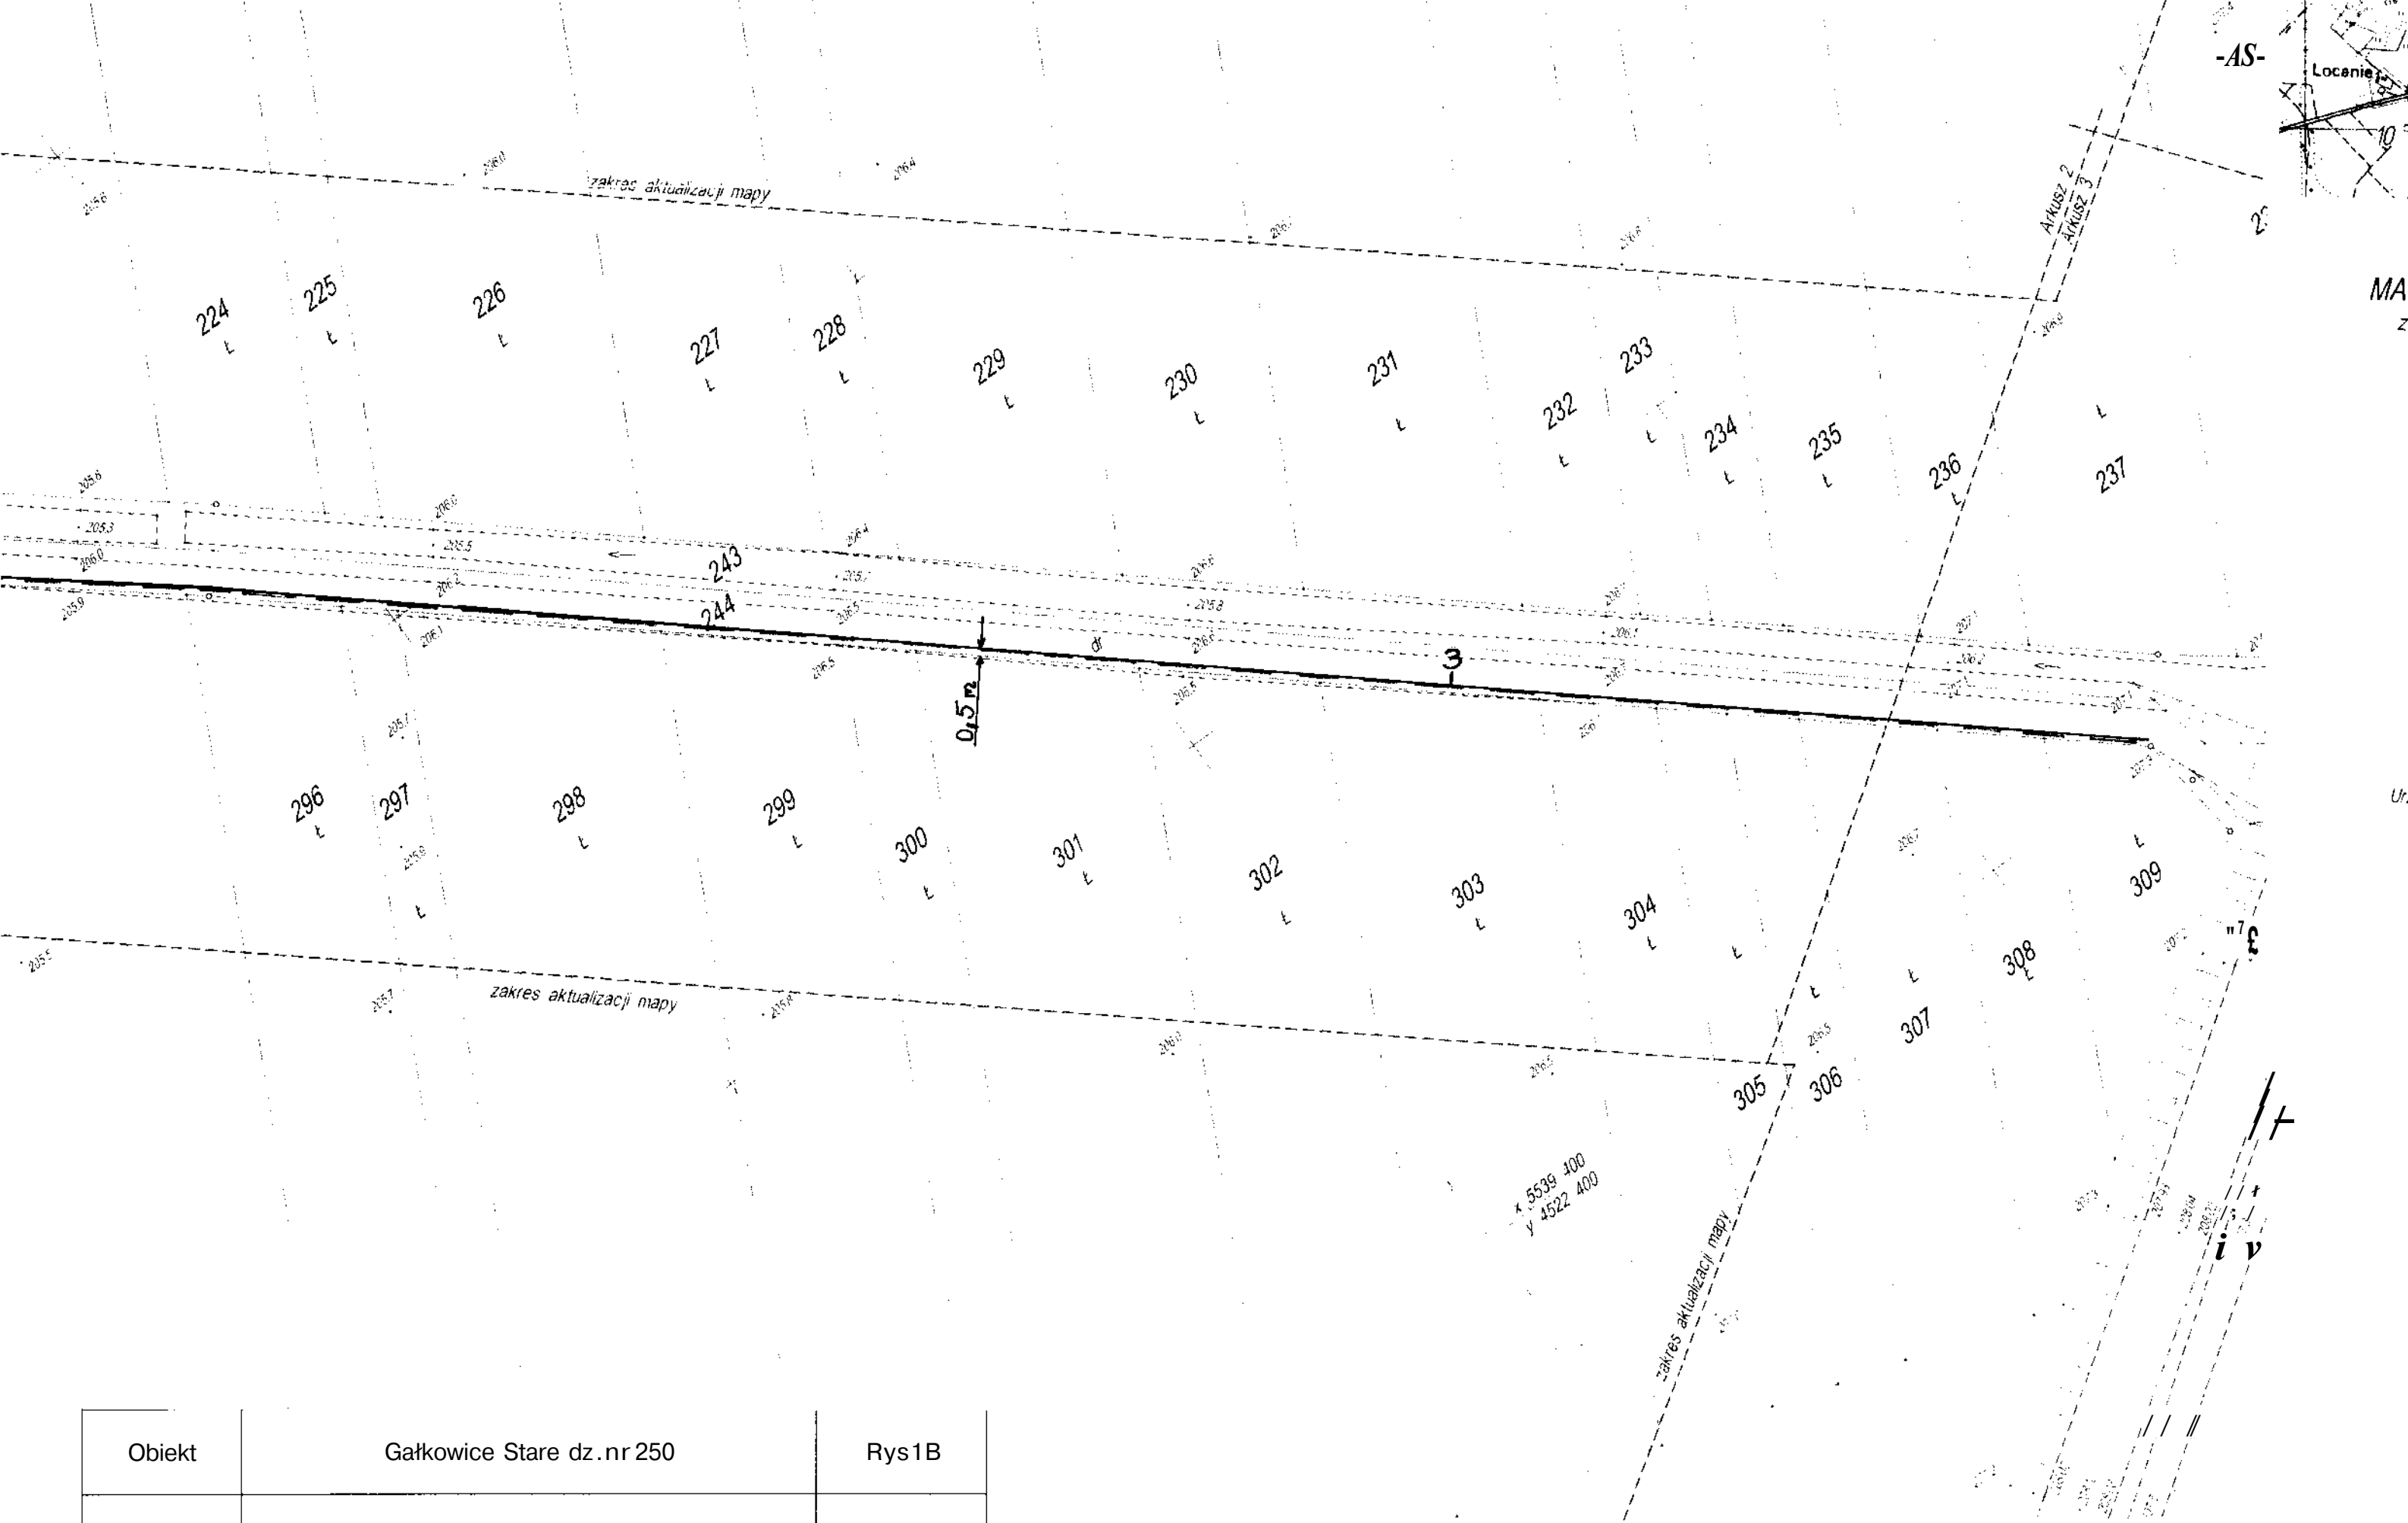

| | | | |
|------------|---|--------|------------------|
| Obiekt | Gałkowiec Stary dz.nr 250 | | Rys1B |
| Przedmiot | Trasa przyłącza kablowego | | Skala 1:500 |
| Projektant | PPOJEKTOWANIE bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych mgr inż. Jacek Strzelecki 97*360 Kamieński, ul. Słoneczna 3 Upr. 1 o n / OP.R3/ PWOE/ 08 | Podpis | Data |
| | | | sierpień 2008 |