



SZCZEGÓŁ
” ”
a 1:20

0,5 CM	W-TWA PAPY TERMIZGRZEWALNEJ
10 CM	IZOL. TERMICZNA-STROPAPA
	ISTN. POKRYCIE PW-W-TWY PAPY ASFALTOWEJ
	ISTN. STROP

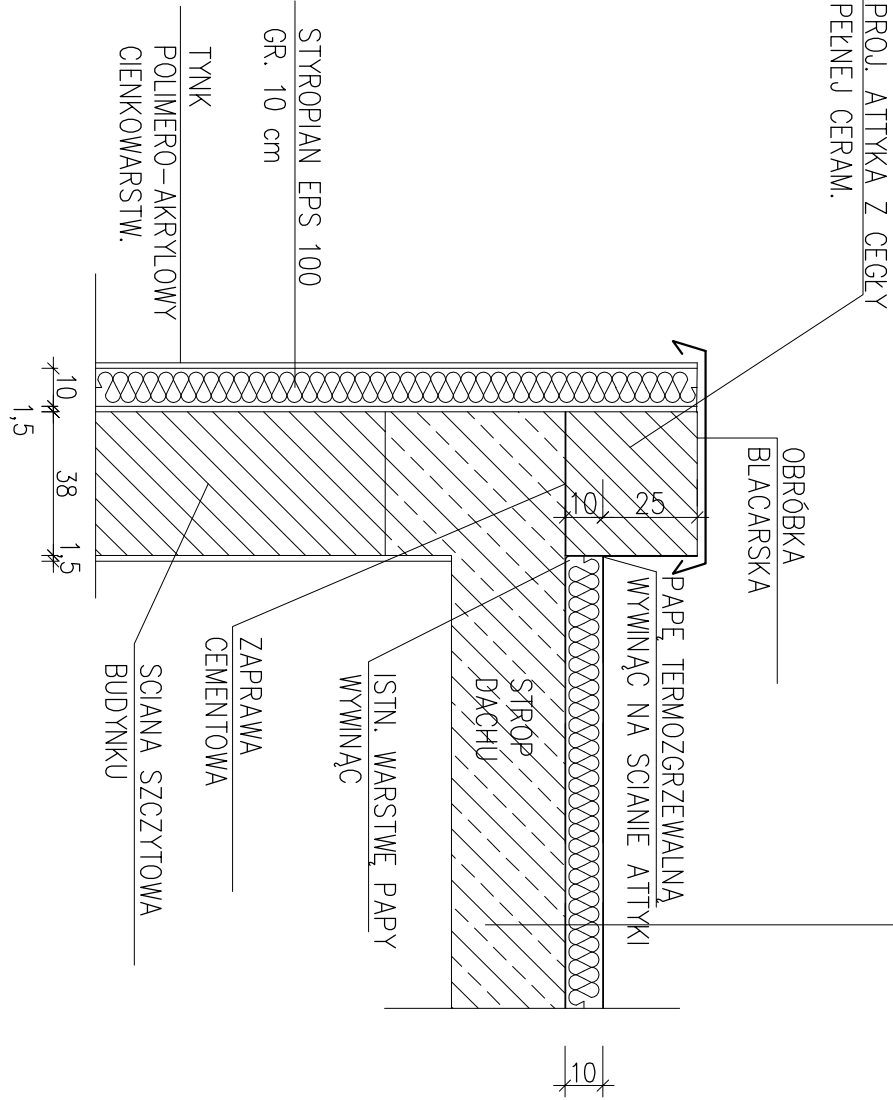


SZCZEGÓŁ
” ”
c 1:20

0,5 CM	W-TWA PAPY TERMIZGRZEWALNEJ
10 CM	IZOL. TERMICZNA-STROPAPA
	ISTN. POKRYCIE PW-W-TWY PAPY ASFALTOWEJ
	ISTN. STROP

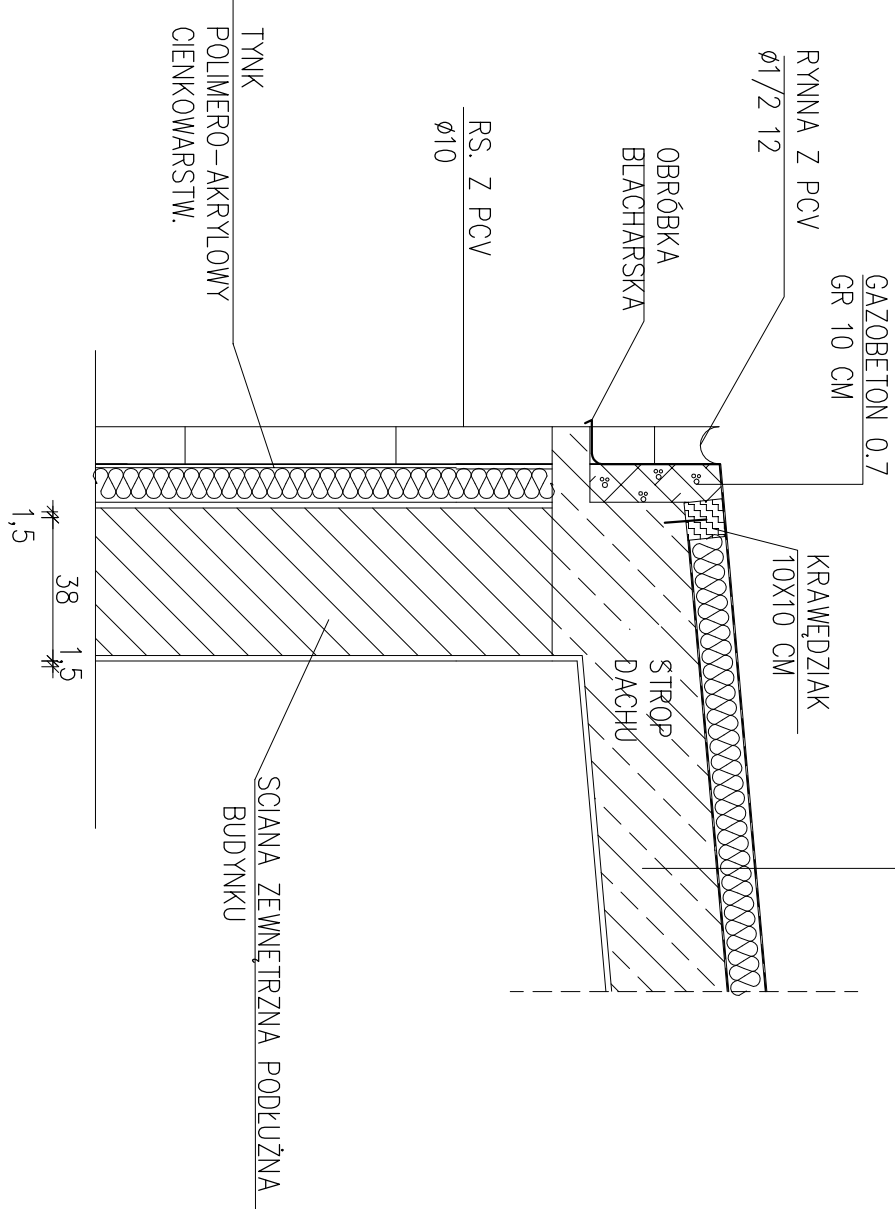


SZCZEGÓŁ
” ”
b 1:20

W-TWY JAK OBOK	
0,5 CM	W-TWA PAPY TERMIZGRZEWALNEJ
10 CM	IZOL. TERMICZNA-STROPAPA
	ISTN. POKRYCIE PW-W-TWY PAPY ASFALTOWEJ
	ISTN. STROP


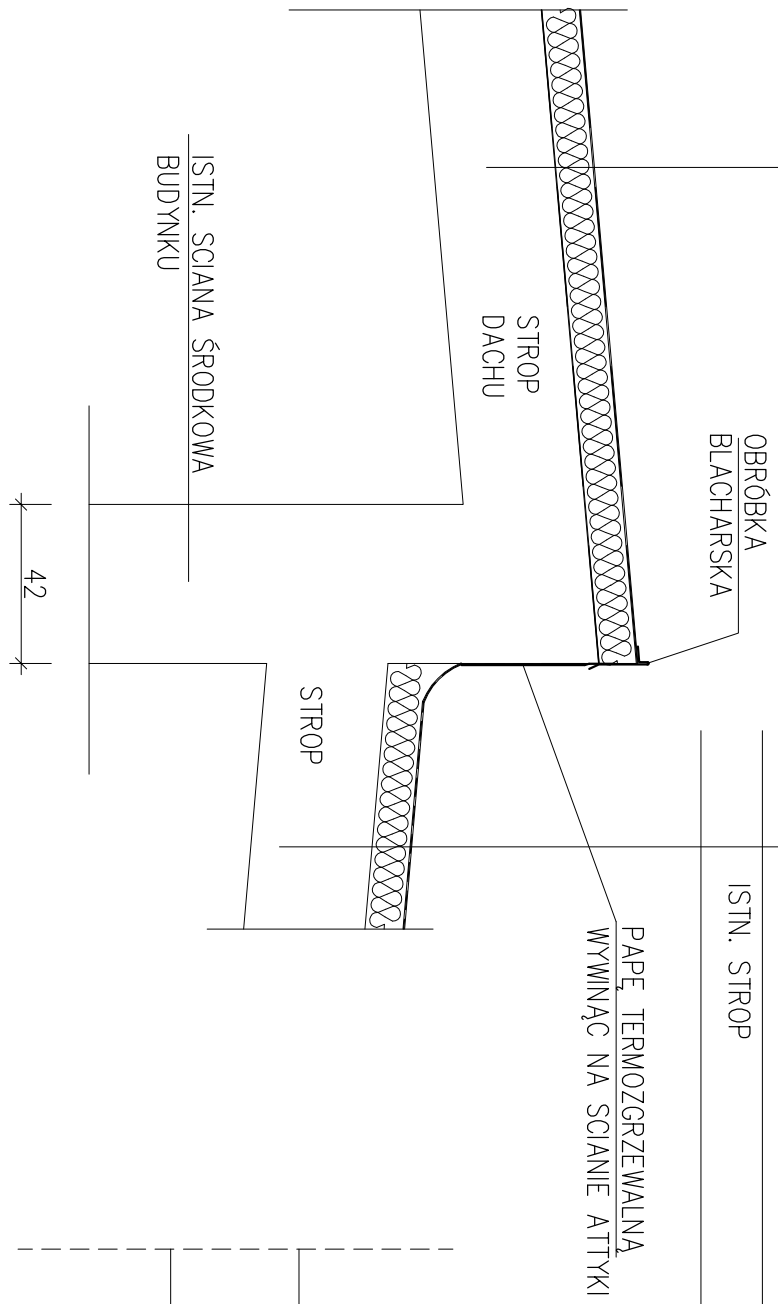


SZCZEGÓŁ
” ”
1 1:2.5

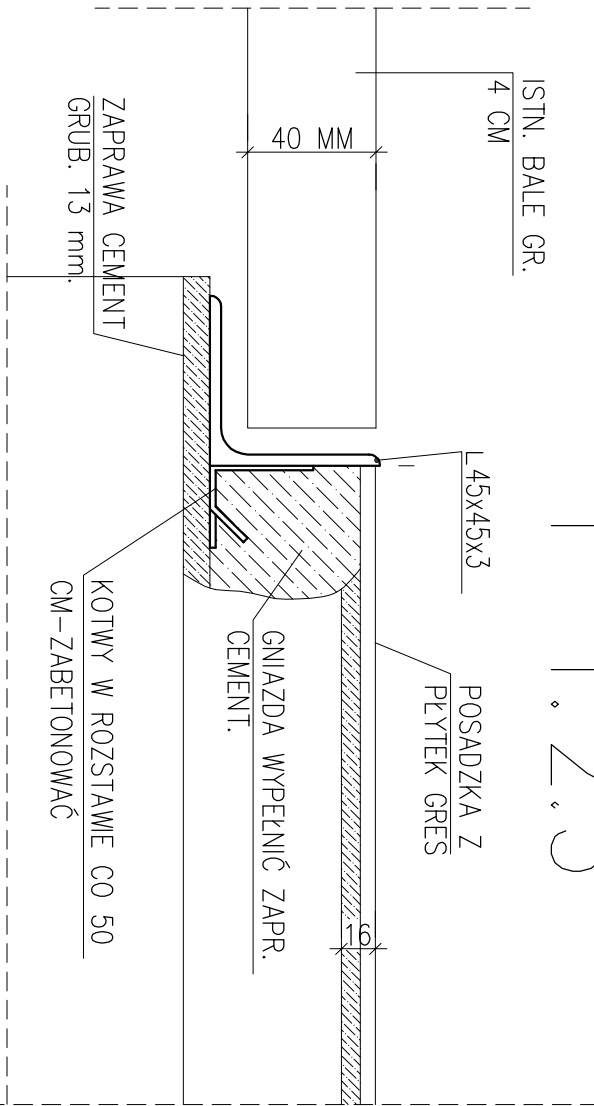

L=45x45x3 DŁĄCZNA=23,5 mb
G=47 OKG
KOTWY BL. 1,5X30X85 48 SZT
DŁĄCZNA =4,1 mb G=3 OKG
BL. 35X1,5
L=85 mm
50
50

SZCZEGÓŁ
” ”
d 1:20

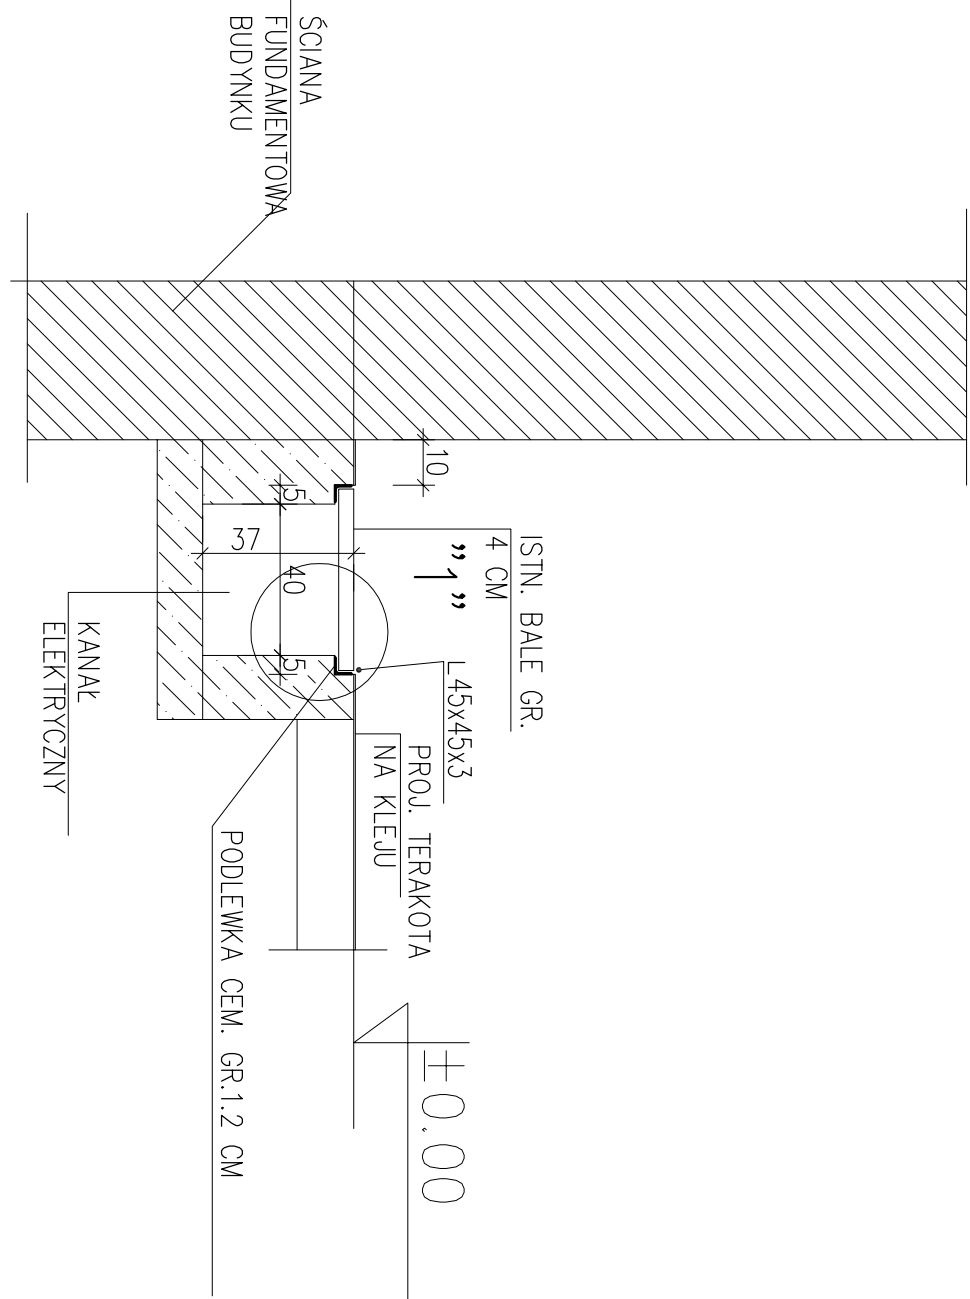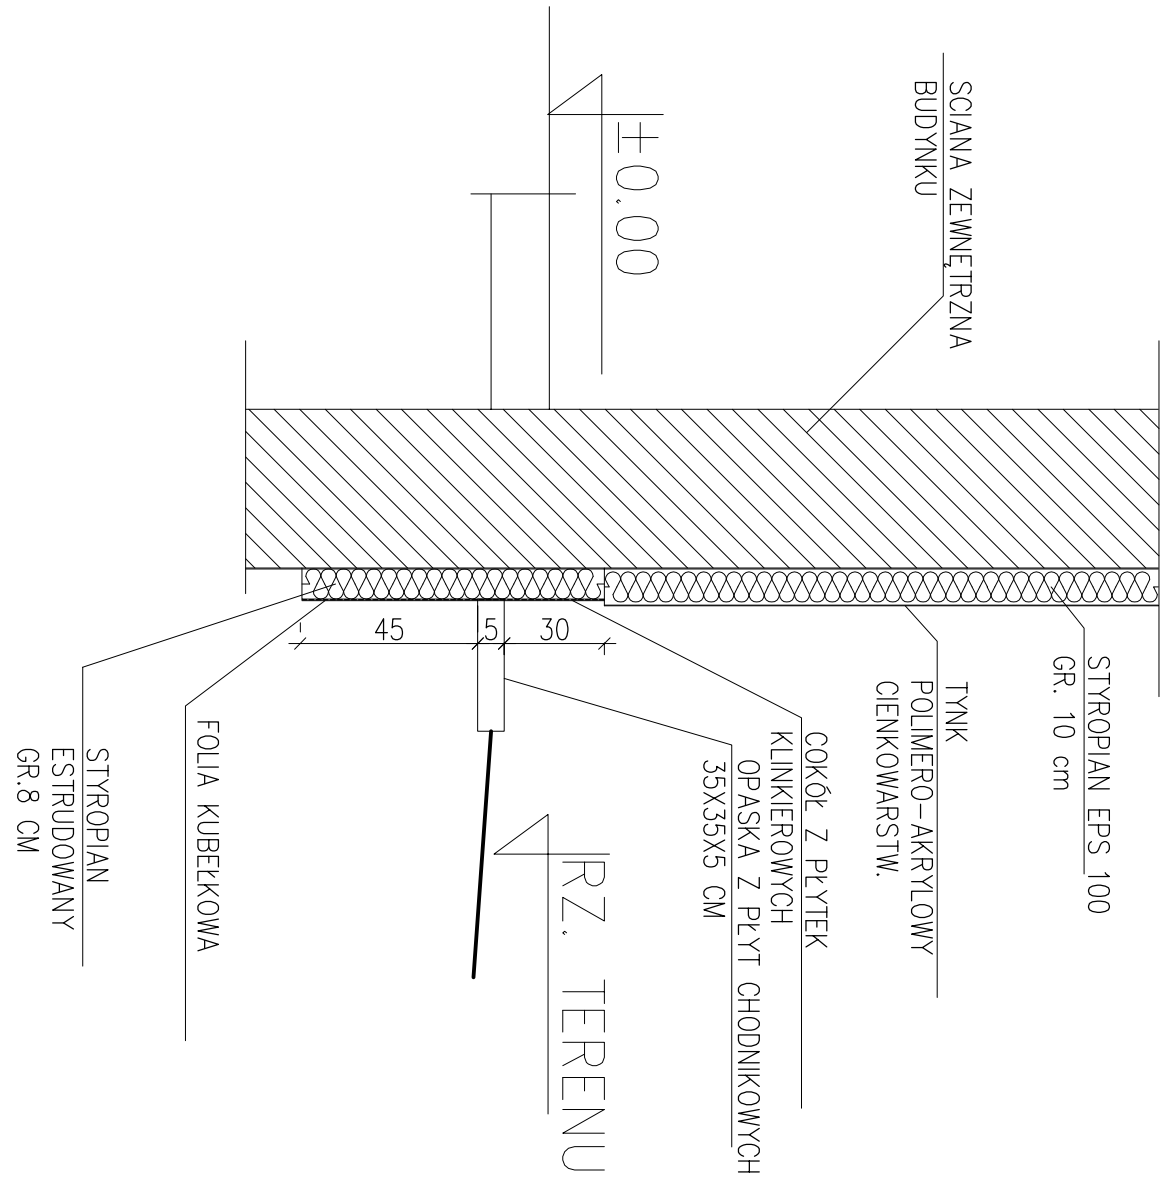

INWESTOR	GMINA KAMIEK UL. WILKOJA 50 97-300 KAMIEK		
OBIEKT	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ "WODOWNIEZ" W MIEJSCOWOŚCI OLSZANIEC		
ADRES			
TRASA	BUDOWA STACJI WODOCIĄGOWEJ - SZCZEGÓŁY OBRÓBK BUDOWY		
WYKONAWCA	MAGNIE WYKONAWCA sp. z o.o. 2477890000		
STADIUM	SKALA	DATA	WERSJA
P.B.W.	1:20	11.2019	1,3