


ZBIORNIK NA NIECZYSTOŚCI CIEKŁE Z1,Z2,Z3,Z4,Z5

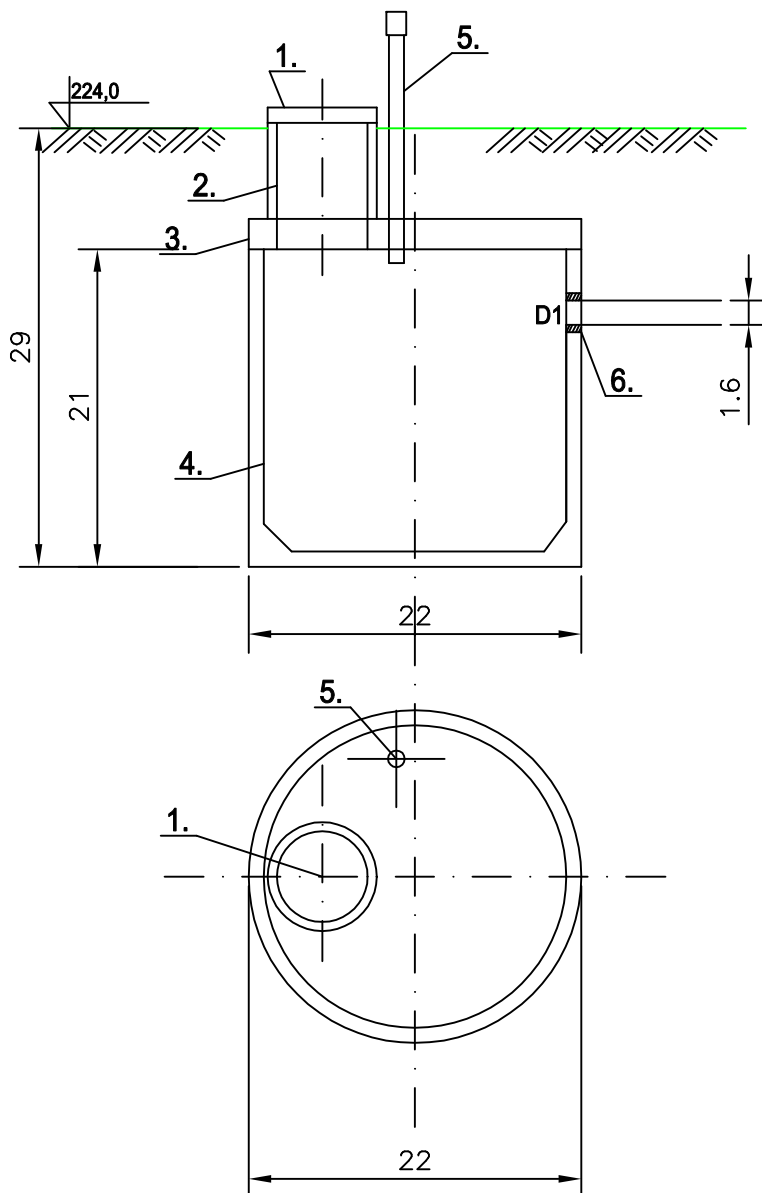

OZNACZENIA:

1. - WŁAZ ŻELIWNY Ø600 KL. D400
2. - KOMINEK PRZEJŚCIOWY DN600 h=600mm
3. - PŁYTA NASTUDZIENNA ŻELBETOWA DN2000/600mm
4. - ZBIORNIK DN2000 h=2000mm
5. - KOMINEK WENTYLACYJNY Ø110
6. - PRZEJŚCIE SZCZELNE
- D1 - DOŁOT ŚCIEKÓW Ø160

UWAGA: ZBIORNIK SZCZELNY, ELEMENTY ŁĄCZONE NA USZCZELKĘ
RZĘDNE DOŁOTÓW DO ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH
ZGODNIE Z PROFILAMI PODŁUŻNYMI INSTALACJI KANALIZACJI SANITARNEJ
ZBIORNIK POWINIEN POSIADAĆ WSZELKIE DOPUSZCZENIA DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE

OBIEKT	PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) BUDYNKU PO BYŁEJ SZKOLE W HUCIE PORAJSKIEJ ORAZ ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO	Nr rys.	5
ADRES	HUTA PORAJSKA, DZ. NR. EWID. 174/3, OBR. 0007-7 HUTA PORAJSKA, GMINA KAMIEŃSK	Skala	1:50
PRZEDMIOT	SCHEMAT ZBIORNIKA ŻELBETOWEGO BEZODPŁYWOWEGO Z1, Z2, Z3, Z4, Z5	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Tomasz Sobolewski	Nr upr.	LOD/0725/P00S/07
			09.2019r.